




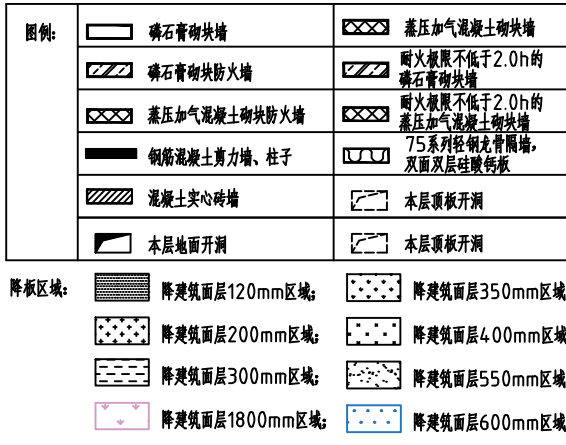




褥垫区:  陡建筑面层120mm区域:  陡建筑面层350mm区域: 
 陡建筑面层200mm区域:  陡建筑面层400mm区域: 
 陡建筑面层300mm区域:  陡建筑面层600mm区域:

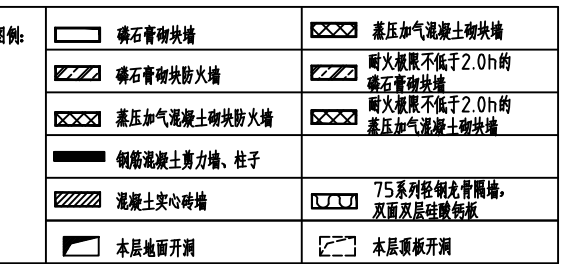


	混凝土中夹碎砖		75厚聚苯板夹碎砖墙， 厚度及位置按图例
	水泥地面开洞		木质地板开洞

隔热区域:  隔热厚度120mm区域;  隔热厚度350mm区域;
 隔热厚度200mm区域;  隔热厚度400mm区域;




	混凝土实心墙		75系列轻钢龙骨墙、 灰板及轻钢龙骨
	土层地面开洞		土层垂直开洞

 砖墙  砖墙  砖墙  砖墙  砖墙	 砖墙  砖墙  砖墙  砖墙  砖墙	 砖墙  砖墙  砖墙  砖墙  砖墙	 砖墙  砖墙  砖墙  砖墙  砖墙	 砖墙  砖墙  砖墙  砖墙  砖墙	 砖墙  砖墙  砖墙  砖墙  砖墙
--	--	--	--	--	--

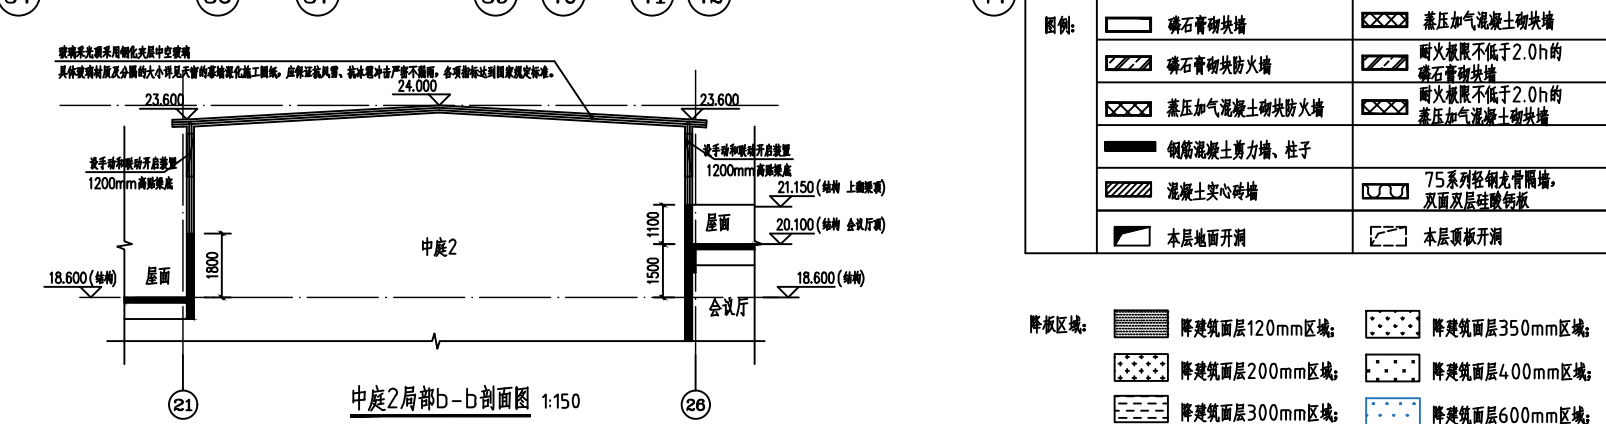

15 外墙留户中  为开启位置, 验证门外均为外悬窗;
16 当墙身砌块侧端吊挂大于25kg的设备重锤时, 采用实心砌;
17 病房走廊两端墙面设置置物扶手, 做法见24.J4.0.1第5-6页3
18 屋面防水、排水系统、穿出屋面防水、屋面自排防水、内、外排水雨水管组合做法、雨水口等做法见说明8、4、5、6、6
19 设备基础做法参: 12.J2.01  ;
20 爬梯做法参: 15.J4.01  ; 距屋面完成面1.2m高
21 各类有散源室, 隔墙的眼板眼不低于24吋; 除门设观察窗;

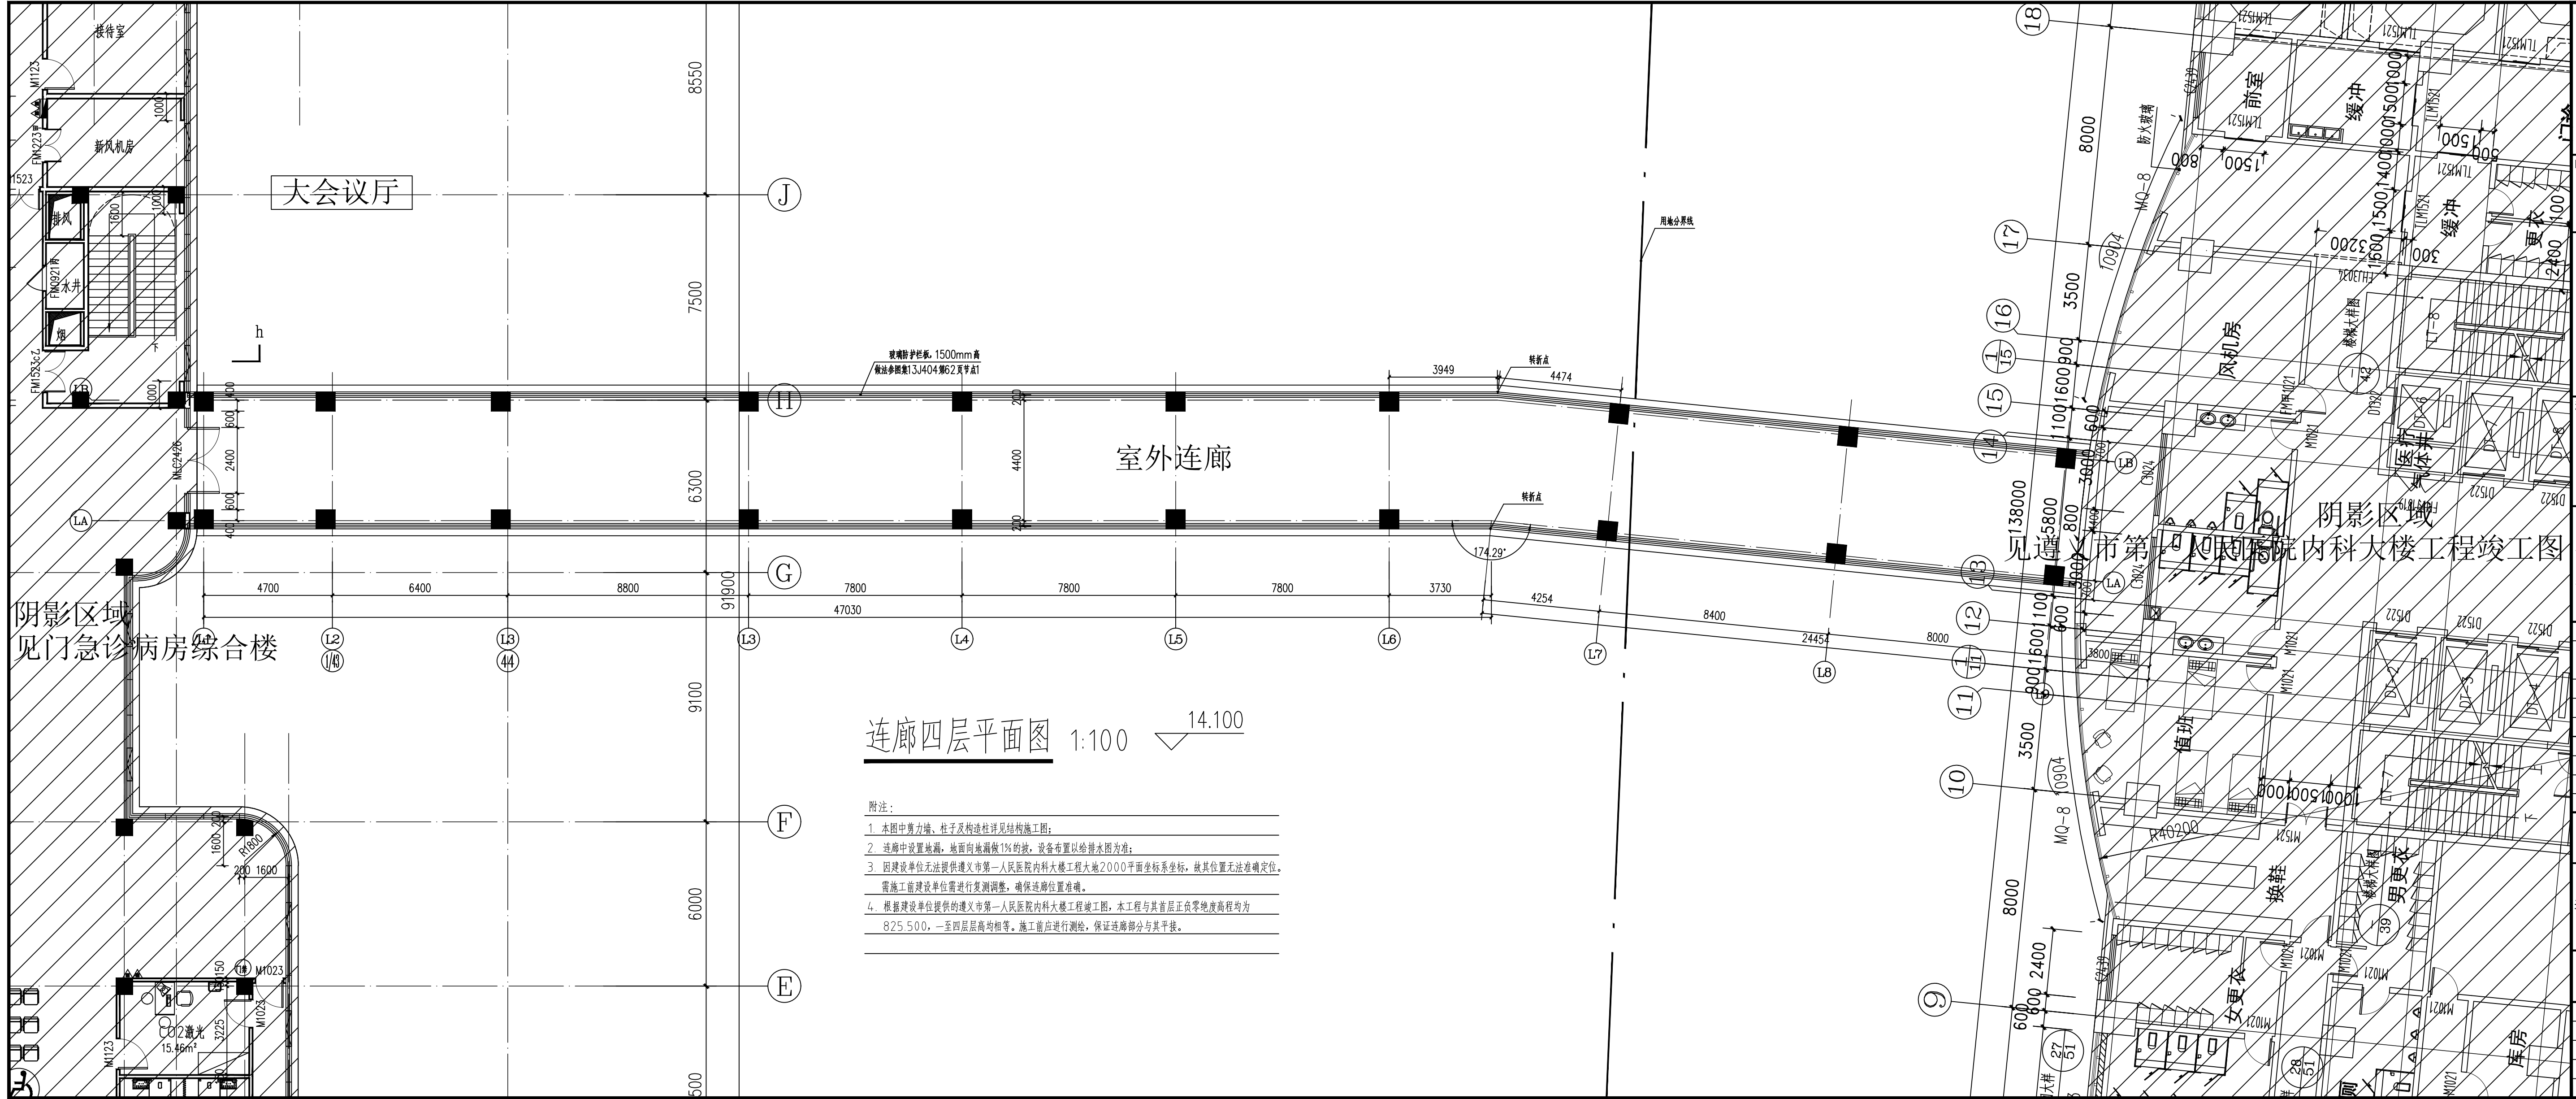



大会议厅

室外连廊

连廊四层平面图 1:100

- 附注:
1. 本图中剪力墙、柱子及构造柱详见结构施工图;
 2. 连廊中设置地漏, 地面向地漏做1%的坡, 设备布置以给排水图为准;
 3. 因建设单位无法提供遵义市第一人民医院内科大楼工程大地2000平面坐标系坐标, 故其位置无法准确定位。
需施工前建设单位需进行复测调整, 确保连廊位置准确。
 4. 根据建设单位提供的遵义市第一人民医院内科大楼工程竣工图, 本工程与其首层正负零绝对高度均为825.500, 一至四层层高均相等。施工前应进行测绘, 保证连廊部分与其平接。

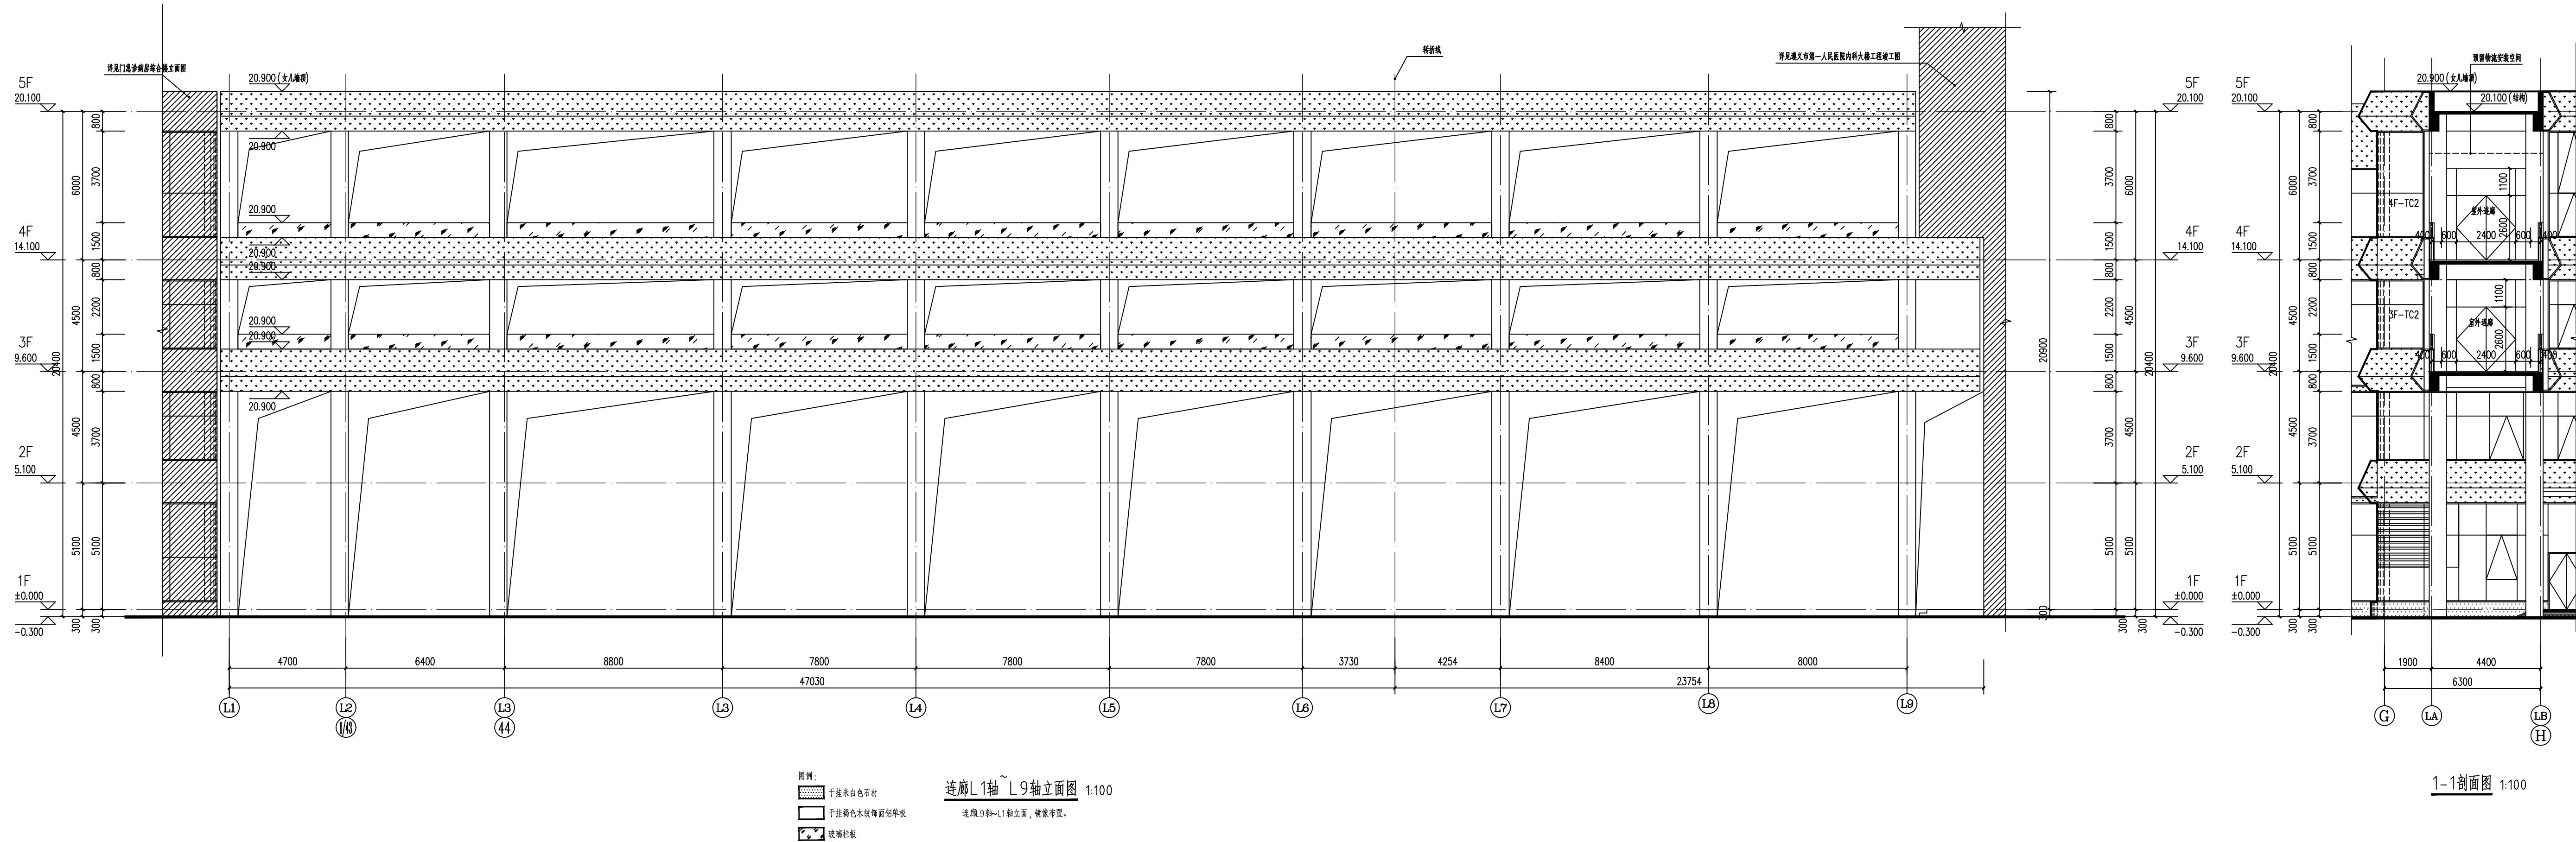

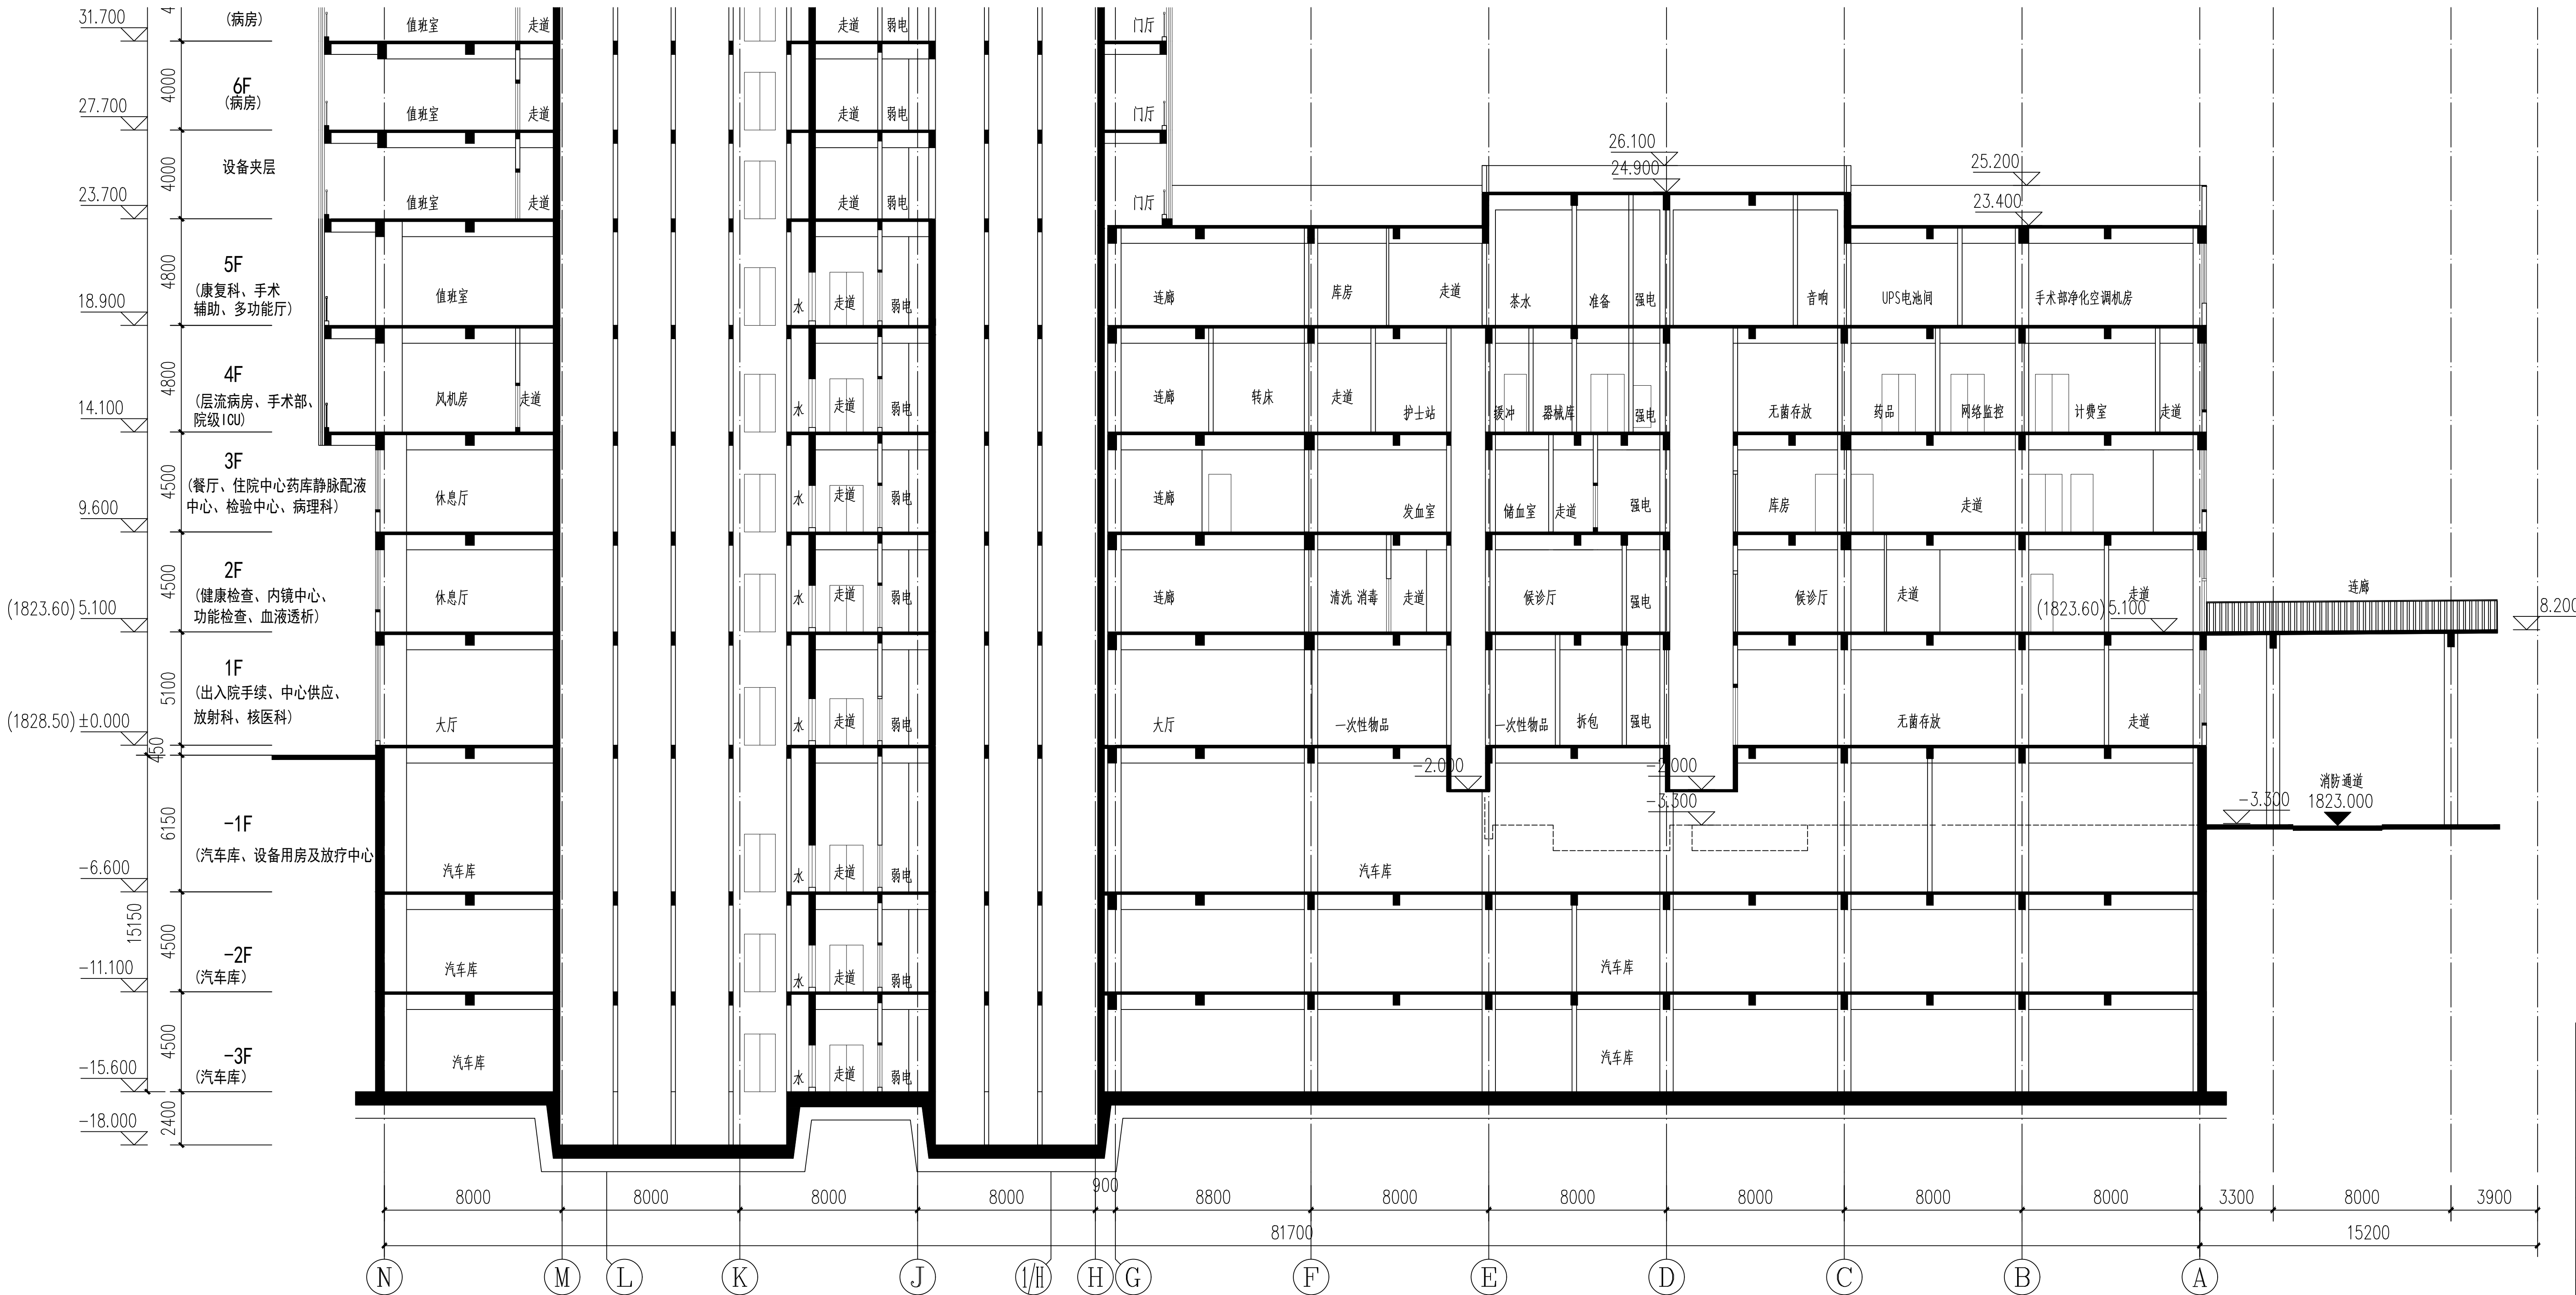

2号住院楼剖面图